

Nazwa modelu:

RBC-AMSU51-EN



- Przed rozpoczęciem użytkowania zdalnego sterownika RBC-AMSU51-EN należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Wszystkie instrukcje montażowe, które nie dotyczą obsługi zdalnego sterownika, zostały zawarte w instrukcji instalacyjnej dołączonej do jednostki wewnętrznej.

Spis treści





Zasady bezpieczeństwa	2
Akcesoria	3
Montaż	4
Wymagania dotyczące instalacji zdalnego sterownika	4
Zainstalować zdalny sterownik	6
Podłączyć przewody zdalnego sterownika	7
Wymagania dotyczące oprzewodowania do sterowania grupowego	7
Wymagania dotyczące instalacji dwóch zdalnych sterowników	7
Pierwsze uruchomienie	9
Uwagi	9
Nazwy części i ich funkcje	10
Ekran monitorowania	11
Ustawienia wstępne	12
1. Zegar	12
2. Nazwa pomieszczenia	13
3. Kontrast ekranu	14
4. Podświetlenie	15
5. Blokada klawiszy	16
6. Główny/Dodatkowy	17
7. Język	18
8. Wcisnąć i przytrzymać 4 sek	19
9. Czas letni	19
10. Wyświetlanie zegara	20
11. Synchronizacja zegara	20
Ustawienia lokalne	21
1. Tryb testowy	21
2. Rejestracja danych serwisow.	23
3. Historia alarmów	27
4. Funkcja monitoringu	28
5. Ustawianie pozycji żaluzji	29
6. Ustawienia trybu harmono.	30
7. Ustawienia kodów DN	31
8. Reset danych zużycia energii	32
9. Historia powiadomień	32

Zasady bezpieczeństwa


- Przed wykonaniem instalacji należy uważnie przeczytać „Zasady bezpieczeństwa”.
- Opisane poniżej środki ostrożności zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy ich bezwzględnie przestrzegać.
Przed przeczytaniem tekstu instrukcji należy zapoznać się z poniższymi informacjami (oznaczeniami i symbolami) i postępować zgodnie z zaleceniami.
- Klient powinien zachować niniejszą instrukcję w łatwo dostępnym miejscu do wglądu w przyszłości.

Wskazanie	Znaczenie wskazań
 OSTRZEŻENIE	Tak oznaczony tekst wskazuje, że nieprzestrzeganie zaleceń opisanych w ostrzeżeniu i nieprawidłowa obsługa produktu może doprowadzić do poważnego uszkodzenia ciała (*1) lub śmierci.
 PRZESTROGA	Tak oznaczony tekst wskazuje, że nieprzestrzeganie zaleceń opisanych w przestrodze i nieprawidłowa obsługa produktu mogą doprowadzić do odniesienia drobnych obrażeń ciała (*2) lub uszkodzenia mienia (*3).





- *1: Poważne uszkodzenie ciała oznacza utratę wzroku, zranienie, oparzenie, porażenie prądem, złamanie kości, zatrucie i inne obrażenia pozostawiające trwałe skutki i wymagające hospitalizacji lub długotrwałego leczenia w domu.
- *2: Obrażenia ciała oznaczają zranienie, oparzenie, porażenie prądem i inne obrażenia, które nie wymagają hospitalizacji ani długotrwałego leczenia w domu.
- *3: Uszkodzenie mienia oznacza uszkodzenie budynków, sprzętu gospodarstwa domowego, inwentarza żywego i zwierząt domowych.

Symbole	Znaczenie symboli
	„  ” Oznacza czynności zakazane. Konkretna treść zakazu jest wskazana przez ilustrację lub tekst umieszczony wewnątrz lub obok symbolu graficznego.
	„  ” Oznacza czynności obowiązkowe. Konkretna treść nakazu jest wskazana przez ilustrację lub tekst umieszczony wewnątrz lub obok symbolu graficznego.

OSTRZEŻENIE

	<ul style="list-style-type: none"> • Prace montażowe może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany monter lub serwisant. Niewłaściwa instalacja może spowodować wycieki wody, porażenie prądem lub pożar. • Instalację należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją instalacyjną. Niewłaściwa instalacja może spowodować wycieki wody, porażenie prądem lub pożar. • Prace związane z instalacją elektryczną muszą być prowadzone przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z niniejszą instrukcją instalacyjną. Prace muszą być prowadzone zgodnie z przepisami prawa miejscowego, krajowego i międzynarodowego. Nieprawidłowo wykonywane prace mogą doprowadzić do porażenia prądem lub powstania pożaru. • Używać zalecanych przewodów i dobrze je podłączać. Nie wywierać na zaciski siły zewnętrznej. Nieprawidłowo wykonane lub zaciśnięte połączenia przewodów mogą doprowadzić do wzrostu temperatury, wybuchu pożaru lub awarii.
---	---

Akcesoria


Nr	Nazwa części		Ilość
(1)	Śruby M4 x 20		2
(2)	Śruby do drewna M3,8 x 16		2
(3)	Instrukcja użytkownika		1
(4)	Instrukcja instalacyjna (Niniejsza instrukcja)		1

Montaż


■ Wymagania dotyczące instalacji zdalnego sterownika

◆ Miejsce instalacji

- Aby umożliwić pomiar średniej temperatury w pomieszczeniu, zdalny sterownik należy zainstalować na wysokości 1 - 1,5 m powyżej podłogi.
- Nie montować zdalnego sterownika w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub powietrza z zewnątrz, np. przy oknie.
- Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza, sterownik nie może być zastawiony ani nie może się znajdować za innymi obiektami.
- Ponieważ zdalny sterownik nie jest wodoszczelny, nie należy go instalować w zamrażarkach ani lodówkach.
- Zdalny sterownik należy zainstalować pionowo względem ściany.

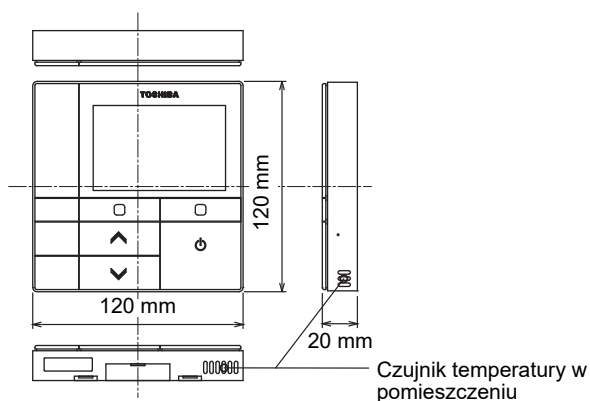

◆ Wymiary instalacyjne

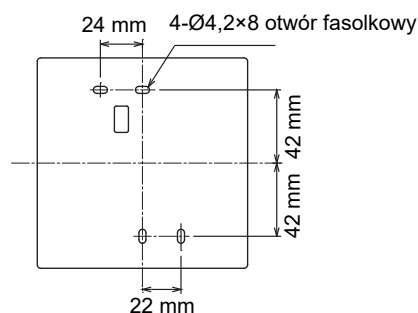


◆ Oprzewodowanie zdalnego sterownika oraz wzajemne oprzewodowanie między jednostkami wewnętrznymi

Ze względu na ryzyko wystąpienia zakłóceń pracy systemu sterowania nie należy dopuszczać do zetknięcia przewodu zdalnego sterownika (przewód komunikacji) z przewodem AC220-240 V i nie należy prowadzić tych przewodów jednym kanałem kablowym.

* Zależy od typu zdalnego sterownika.


Typ oprzewodowania	VCTF: 0,5 mm ² do 2,0 mm ² x 2		
Całkowita długość oprzewodowania zdalnego sterownika oraz wzajemnego oprzewodowania między jednostkami wewnętrznymi (L+L1+L2+...Ln)	1 zdalny sterownik	2 zdalne sterowniki	2 zdalne sterowniki z bezprzewodowym sterownikiem
	Do 500 m	Do 300 m	Do 400 m
Całkowita długość wzajemnego oprzewodowania między jednostkami wewnętrznymi (L1+L2+...Ln)	Do 200 m		

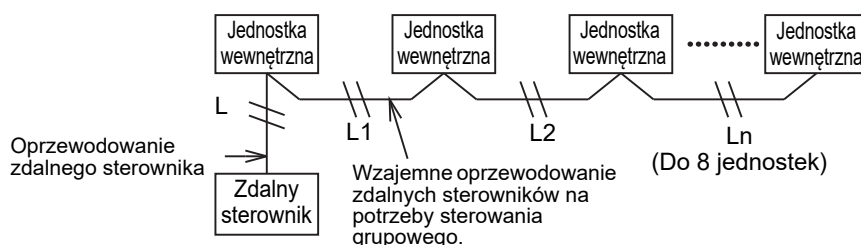


◆ Instalacja więcej niż jednego zdalnego sterownika

Aby zainstalować dwa lub więcej sąsiadujących zdalnych sterowników, należy postępować zgodnie z instrukcjami na rys. 1 i 2.

(Rys. 1)

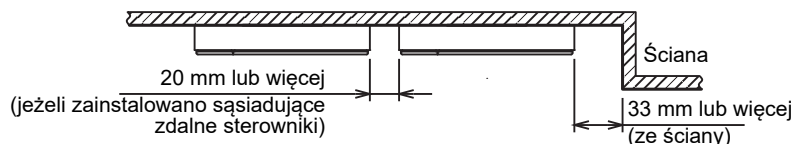


(Rys. 2)

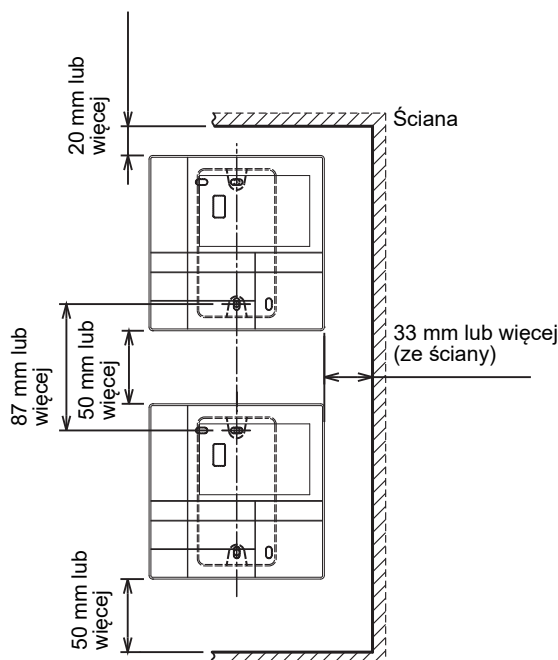

■ Zainstalować zdalny sterownik

UWAGI

- Nie należy zwiijać ani prowadzić oprzewodowania zdalnego sterownika jednym kanałem kablowym z przewodem zasilania, ponieważ grozi to awarią.
- Zamontować zdalny sterownik z dala od źródeł wyładowań elektrycznych i pól elektromagnetycznych.

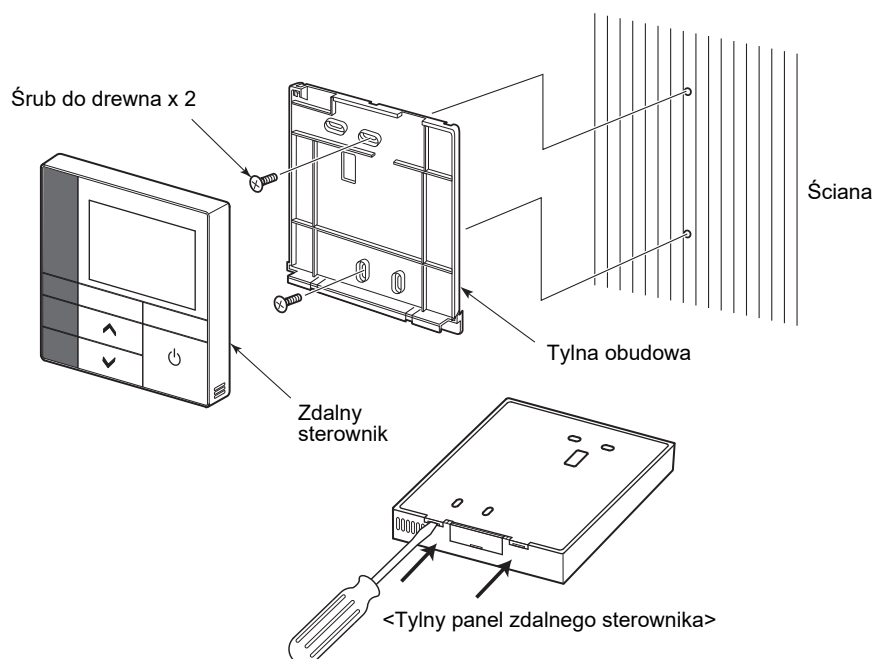


- 1** Aby zdjąć tylną obudowę, należy włożyć końcówkę płaskiego wkrętaka do rowka na tylnym panelu zdalnego sterownika.
- 2** Aby zamocować tylną obudowę zdalnego sterownika do ściany, należy użyć wkrętów do drewna (2 sztuki) dołączonych do produktu.
Nie używać wkrętaków elektrycznych. Nie należy dokręcać wkrętów zbyt silnie (Maks. moment dokręcania wynosi 2 kg / f·cm.); ponieważ grozi to uszkodzeniem tylnej obudowy.
- 3** Przewód elektryczny jednostki wewnętrznej należy podłączyć do listwy zaciskowej zdalnego sterownika.
(Patrz „■ Podłączyć przewody zdalnego sterownika”.)
Aby uniknąć nieprawidłowego połączenia, należy sprawdzić numer zacisku przewodu elektrycznego jednostki wewnętrznej.
(Napięcie AC 200-240 V spowoduje uszkodzenie zdalnego sterownika i jednostki wewnętrznej).

■ Podłączyć przewody zdalnego sterownika

Schemat obwodu

Listwa zaciskowa jednostki wewnętrznej do podłączania przewodów zdalnego sterownika

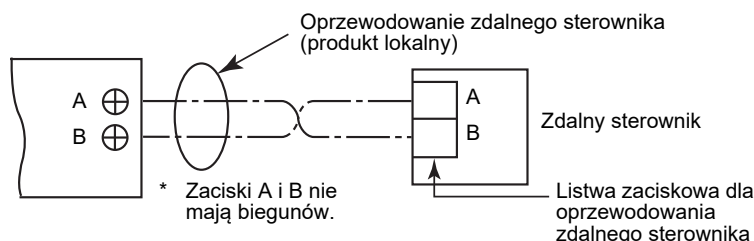

- * Używać przewodów 0,5 mm² do 2,0 mm².
- * Nie należy używać końcówek oczkowych.

■ Wymagania dotyczące oprzewodowania do sterowania grupowego

Aby wykonać oprzewodowanie sterowania grupowego jednostkami wewnętrznymi typu 4-drożnego kasetowego lub jednostkami wewnętrznymi innego typu, należy ustawić 4-droźną jednostkę kasetową jako jednostkę główną. W przypadku innej konfiguracji niektóre ustawienia, np. ustawianie pojedynczych żaluzji, nie będą dostępne.

■ Wymagania dotyczące instalacji dwóch zdalnych sterowników

W układzie dwóch zdalnych sterowników jedna lub dwie jednostki są obsługiwane za pośrednictwem dwóch zdalnych sterowników. (Można zainstalować maksymalnie dwa zdalne sterowniki).

Ustawianie dodatkowego zdalnego sterownika

Ustawić z poziomu „6. Główny/Dodatkowy” w „Ustawienia wstępne” na ekranie MENU. Szczegółowe informacje zawarto na stronie 17.

Instalacja zdalnych sterowników

W przypadku układu dwóch zdalnych sterowników należy wykonać instalację w następujący sposób:


- 1** Ustawić jeden zdalny sterownik jako sterownik główny. (Fabryczne ustawienie zdalnych sterowników to „Główny sterownik”).
- 2** Jeśli instalowany układ dwóch zdalnych sterowników składa się z tego sterownika (RBC-AMSU51-EN) oraz sterownika innego typu, należy ustawić ten sterownik jako główny.

Schemat podstawowego oprzewodowania


UWAGI

Zaciski A i B nie mają biegunów.

Oddzielenie od jednostki wewnętrznej

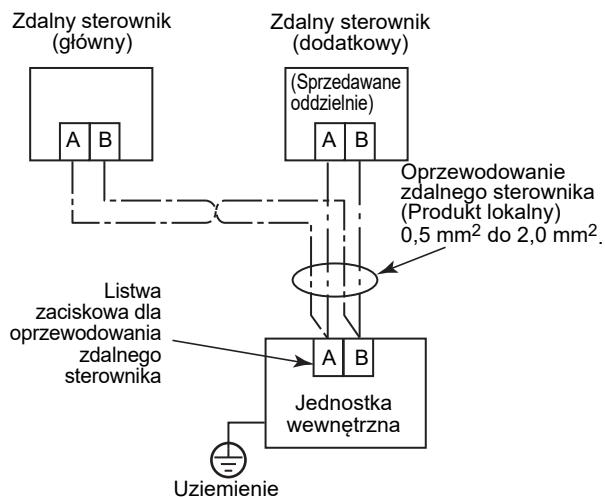


To diverge from the Header remote controller

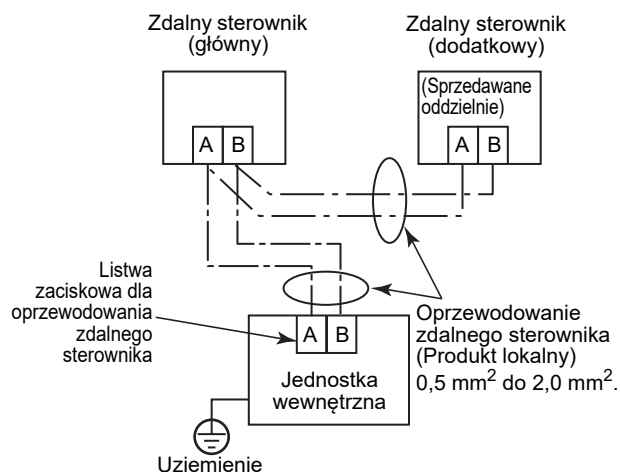

Sterowanie grupowe więcej niż jedną jednostką wewnętrzną za pośrednictwem dwóch zdalnych sterowników

* Główny lub dodatkowy zdalny sterownik może zostać podłączony do dowolnej jednostki wewnętrznej.

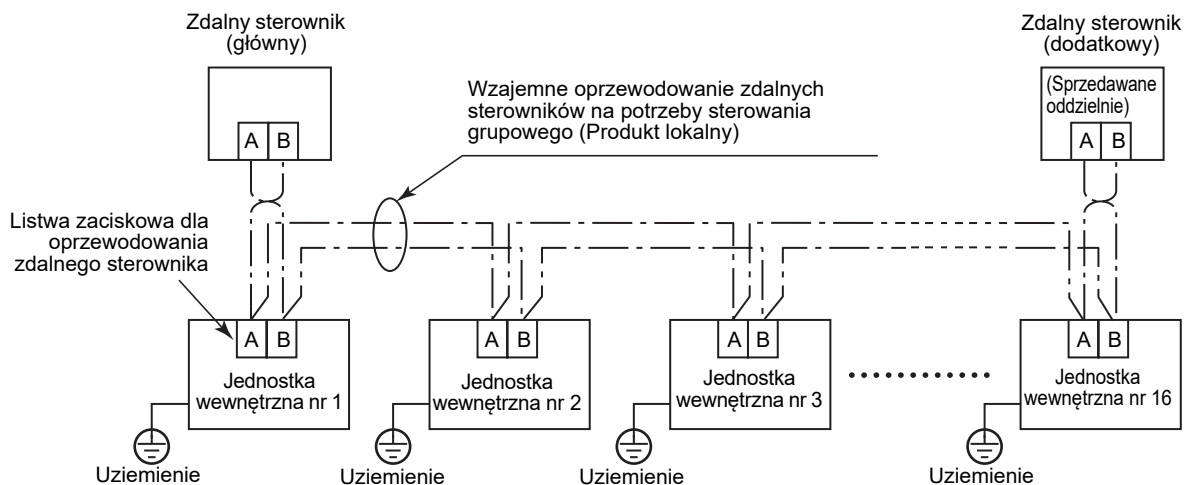


■ Pierwsze uruchomienie

Jeżeli zdalny sterownik jest uruchamiany po raz pierwszy, należy odczekać kilka minut zanim będzie gotowy do użycia. Nie oznacza to usterki.


<Kiedy zasilanie zostanie włączone po instalacji po raz pierwszy>

Należy odczekać około 5 minut zanim zdalny sterownik będzie gotowy do użycia.



<Kiedy zasilanie zostanie włączone po raz drugi>

Należy odczekać około 1 minuty zanim zdalny sterownik będzie gotowy do użycia.

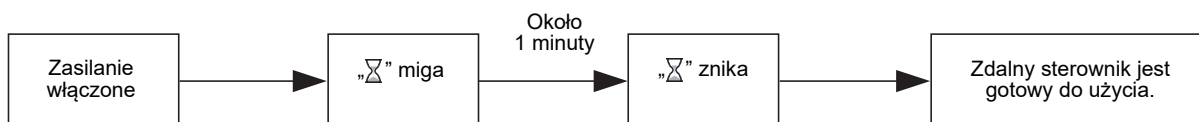


■ Uwagi

Ustaw procedurę testową zgodnie z procedurą opisaną na stronie 21.

W celu przełączania czujnika temperatury pokojowej, należy zapoznać się z instrukcją instalacji modułu wewnętrznego.

Nazwy części i ich funkcje

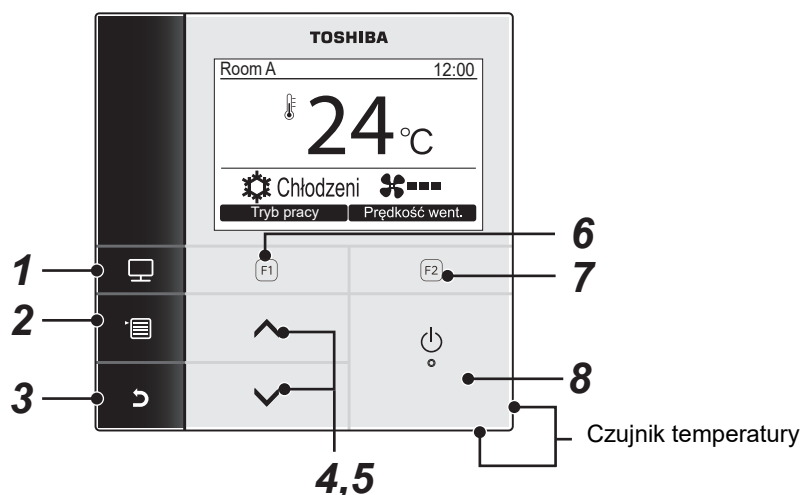


- 1** Przycisk [MONITORUJ]
Wyświetlanie ekranu monitorowania.
- 2** Przycisk [MENU]
Wyświetlanie ekranu menu.
- 3** Przycisk [ANULUJ]
Funkcja przycisku zależy od ekranu, np. powrót do poprzedniego menu.
- 4** Przycisk []
Kiedy urządzenie pracuje: regulacja temperatury.
Na ekranie menu: wybieranie pozycji w menu.
- 5** Przycisk []
Kiedy urządzenie pracuje: regulacja temperatury.
Na ekranie menu: wybieranie pozycji w menu.
- 6** Przycisk [F1]
Funkcja zależy od ekranu ustawień.
- 7** Przycisk [F2]
Funkcja zależy od ekranu ustawień.
- 8** Przycisk [Włącz / Wyłącz]

Przełączanie między widokiem normalnym i widokiem szczegółowym

Aby zmienić tryb wyświetlania, równocześnie wcisnąć przyciski [ANULUJ] oraz [MONITORUJ] i przytrzymać przez co najmniej 4 sekund.
Domyślnie wybrany jest normalny widok.

Szczegółowy tryb wyświetlania

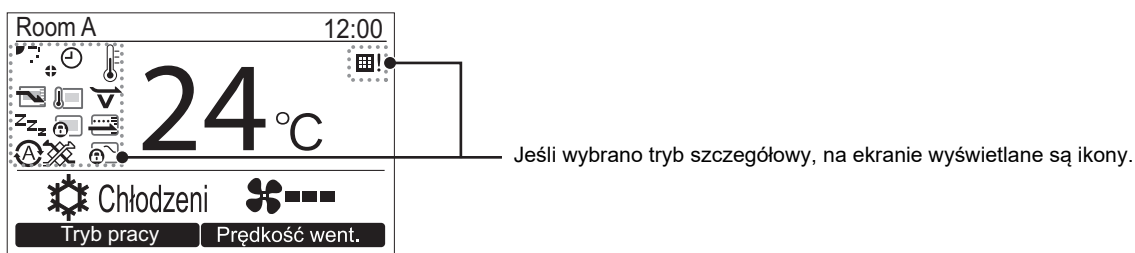

■ Ekran monitorowania

Sprawdzanie bieżącego stanu użycia.



- 1** Wcisnąć przycisk [MONITORUJ].
Pojawi się ekran monitorowania.
- 2** Aby powrócić, wcisnąć przycisk [ANULUJ].

Monitorowanie	
(1) Nastawa temperatury	24°C
(2) Temperatura kontrolera	24°C
(3) Temperatura zewnętrzna	35°C
(4) Pozostałe godz. Filtra	2500
(5) Liczba godzin pracy	10480
[ANULUJ] Powrót	

- (1) Pokazuje zadaną temperaturę.
- (2) Pokazuje temperaturę zmierzoną przez czujnik temperatury pomieszczenia jednostki wewnętrznej. Jeśli praca urządzenia oparta będzie o czujnik temperatury wbudowany w moduł zdalnego sterowania, wyświetlana będzie temperatura mierzona przez tenże czujnik zdalny.
- (3) Pokazuje temperaturę w otoczeniu odpowietrznika jednostki zewnętrznej.
- (4) Pokazuje czas pozostały do podświetlenia oznaczenia filtra.
- (5) Pokazuje całkowity czas pracy.

UWAGI

Liczba godzin pracy

- Zdalny sterownik rejestruje przepracowany czas w godzinach.
- Czas nie jest rejestrowany podczas automatycznego czyszczenia oraz w trakcie pracy wentylatora.

Temperatura na zewnątrz

- Pokazuje temperaturę w otoczeniu odpowietrznika jednostki zewnętrznej.
- Wskazanie temperatury może się różnić od rzeczywistej temperatury na zewnątrz.

Pozostałe

- Podczas połączenia grupowego wyświetlany jest stan głównego sterownika.
- Jeżeli przez 60 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, ekran wróci do poprzedniego stanu.
- W przypadku używania czujnika zdalnego lub czujnika z przewodowym modułem sterowania zdalnego pilotem, ustawiana temperatura może nie być dokładnie kontrolowana z powodu różnicy między temperaturą czujnika a temperaturą pokojową, która może powstać wskutek promieniowania ciepłego ściany itp.



Ustawienia wstępne



- 1** Aby wyświetlić ekran menu, wcisnąć przycisk [MENU].
- 2** Wcisnąć przycisk [↑ / ↓] i wybrać „Ustawienia wstępne” na ekranie menu, następnie wcisnąć przycisk „Ustaw Ustaw” [F2].
- 3** Wcisnąć przycisk [↑ / ↓], aby wybrać pozycję na ekranie „Ustawienia wstępne”.
- 4** Wcisnąć przycisk „Ustaw Ustaw” [F2].
→ Zostanie wyświetlony wybrany ekran menu ustawień.
- 5** Aby powrócić, wcisnąć przycisk [ANULUJ].
→ Zostanie ponownie wyświetlony ekran „Ustawienia wstępne”.

1. Zegar

Ustawianie roku, miesiąca, dnia i godziny.

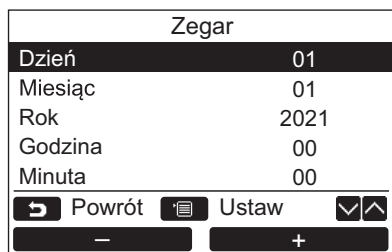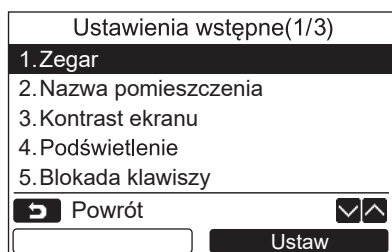

- 1** Wcisnąć przycisk [↑ / ↓] i wybrać „1. Zegar” na ekranie „Ustawienia wstępne”, następnie wcisnąć przycisk „Ustaw Ustaw” [F2].
- 2** Wcisnąć przycisk [↑ / ↓], aby ustawić rok, miesiąc, dzień i godzinę.
→ Aby ustawić wartość, wcisnąć przycisk „-” [F1] / „+” [F2].
- 3** Wcisnąć przycisk [MENU].

Ustawianie zegara

Zegar	
Dzień	01
Miesiąc	01
Rok	2021
Godzina	00
Minuta	00
Powrót	Ustaw

Room A		12:00
24 °C		
Chłodzeni		
Tryb pracy		Prędkość went.

- 1 Wcisnąć przycisk [] / [] i wybrać „1. Zegar” na ekranie „Ustawienia wstępne”, następnie wcisnąć przycisk „ Ustaw” [F2] F2].
- 2 Wcisnąć przycisk [] / [], aby ustawić rok, miesiąc, dzień i godzinę.
→ Aby ustawić wartość, wcisnąć przycisk „ -” [F1] F1] / „ +” [F2] F2].
- 3 Wcisnąć przycisk [MENU].
→ Zostanie ponownie wyświetlony ekran „Ustawienia wstępne”.

Zegar jest wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu.

- Jeżeli ustawienie zegara zostało wyzerowane na skutek awarii zasilania itp., wskazanie zegara miga.

UWAGI

Datę można ustawiać w zakresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2099.

2. Nazwa pomieszczenia

Ustawianie nazwy pomieszczenia lub miejsca, w którym zainstalowano zdalny sterownik. (Sterownik będzie pracował nawet jeśli nie ustawiono nazwy.)

Ustawienia wstępne(1/3)	
1.Zegar	
2.Nazwa pomieszczenia	
3.Kontrast ekranu	
4.Podświetlenie	
5.Blokada klawiszy	
Powrót	
<input type="text"/>	Ustaw

(1)

ABCDE Z & / : · uvwxy	
FGHIJ abcde z-+!?	
KLMNO fg hij 12345	
PQRST klmno 67890	Del
UVWXY pqrst .# ()	Fix
Powrót	Ustaw

- 1 Wcisnąć przycisk [] / [] i wybrać „2. Nazwa pomieszczenia” na ekranie „Ustawienia wstępne”, następnie wcisnąć przycisk „ Ustaw” [F2] F2].
- 2 Wpisać nazwę zdalnego sterownika.


Znaki należy wpisywać na ekranie (1).

Za pomocą przycisku [] / [] oraz „ ←” [F1] F1] / „ →” [F2] F2] zaznaczyć znak (zostanie podświetlony) i wcisnąć przycisk [MENU].
Pojawi się nazwa zdalnego sterownika.

Nazwa pomieszczenia może się składać z maksymalnie 16 znaków.



Aby usunąć znak, zaznaczyć „Del” (kasuj) i wcisnąć przycisk [MENU].

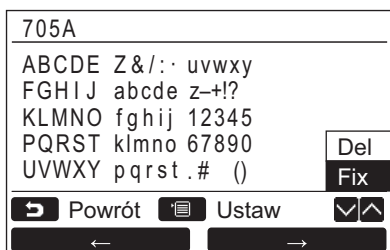


Aby zatwierdzić nazwę, zaznaczyć „Fix” i wcisnąć przycisk [MENU].

→ Zostanie ponownie wyświetlony ekran „Ustawienia wstępne”.

3. Kontrast ekranu

Regulowanie kontrastu wyświetlacza LCD.

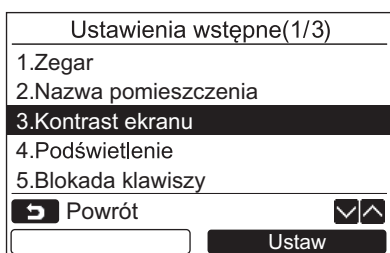


1 Wcisnąć przycisk [↑] / [↓] i wybrać „3. Kontrast ekranu” na ekranie „Ustawienia wstępne”, następnie wcisnąć przycisk „Ustaw” [F2 F2].

2 Aby ustawić kontrast, wcisnąć przycisk „-” [F1 F1] / „+” [F2 F2].

3 Wcisnąć przycisk [MENU].

→ Zostanie ponownie wyświetlony ekran „Ustawienia wstępne”.

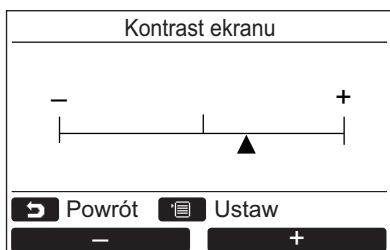

4. Podświetlenie

Włączanie i wyłączanie podświetlenia wyświetlacza LCD.

Ustawienia wstępne(1/3)	
1.Zegar	
2.Nazwa pomieszczenia	
3.Kontrast ekranu	
4.Podświetlenie	
5.Blokada klawiszy	
Powrót	
<input type="text"/>	Ustaw

Podświetlenie	
<input checked="" type="radio"/> Włącz	
<input type="radio"/> Wyłącz	
Powrót	Ustaw
<input type="text"/>	<input type="text"/>




- 1** Wcisnąć przycisk [] / [] i wybrać „4. Podświetlenie” na ekranie „Ustawienia wstępne”, następnie wcisnąć przycisk „ Ustaw” [F2].
- 2** Wcisnąć przycisk [] / [], aby wybrać „Włącz” lub „Wyłącz”.
- 3** Wcisnąć przycisk [MENU].
 →Jeśli wybrano „Włącz”, podświetlenie jest aktywne podczas obsługi za pośrednictwem zdalnego sterownika.
 →Jeśli wybrano „Wyłącz”, podświetlenie jest wyłączone.

UWAGI

- Domyślnie podświetlenie wyświetlacza LCD jest włączone.
- Po użyciu przycisku podświetlenie zostanie aktywowane na określony czas.

5. Blokada klawiszy

Włączanie i wyłączanie blokady klawiszy [WŁ. / WYŁ.], [↕], [Tryb pracy](F1) i [Prędkość went.](F2).

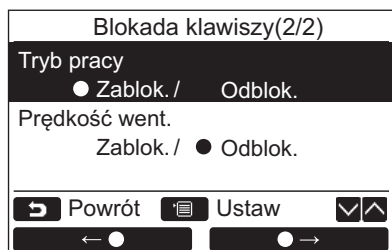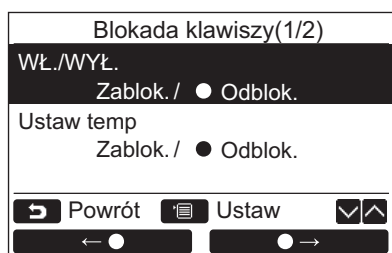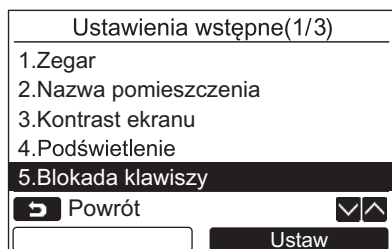

1 Wcisnąć przycisk [^ ^] / [v v] i wybrać „5. Blokada klawiszy” na ekranie „Ustawienia wstępne”, następnie wcisnąć przycisk „Ustaw Ustaw” [F2].

2 Wybrać klawisz za pomocą przycisku [^ ^] / [v v].

3 Wcisnąć przycisk „←•” [F1], aby wybrać „Zablok.” lub „•→” [F2], aby wybrać „Odblok.”

4 Wcisnąć przycisk [MENU].

→Jeśli wybrano „Zablok.”, klawisz będzie niedostępny w przypadku aktywnej blokady.

Jeśli wybrano „Odblok.”, klawisz będzie dostępny nawet pomimo aktywnej blokady.

→Jeśli wyświetlane jest „Sprawdź”, wszystkie klawisze są aktywne.


→Ustawienia blokady klawiszy opisano w podręczniku użytkownika.

→Domyślnym ustawieniem jest „Zablok.”

6. Główny/Dodatkowy

Ustawić zdalny sterownik jako „Główny sterownik” lub „Dodatkowy sterownik”, jeśli używany jest układ dwóch sterowników.

Ustawienia należy wprowadzać kiedy jednostka wewnętrzna jest zatrzymana. (Przed przystąpieniem do konfiguracji wyłączyć klimatyzator.)

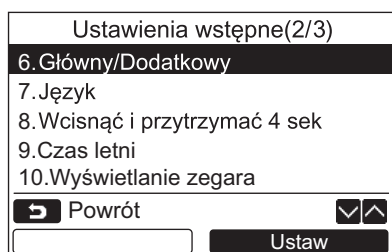


1 Wcisnąć przycisk [] / [] i wybrać „6. Główny/Dodatkowy” na ekranie „Ustawienia wstępne”, następnie wcisnąć przycisk „ Ustaw” [F2 F2].

2 Wcisnąć przycisk [] / [], aby wybrać ustawienie.

3 Wcisnąć przycisk [MENU].
→ Na ekranie pojawi się „ Ustawienie”, następnie zostanie przywrócony ekran „Ustawienia wstępne”.

Uwagi dotyczące ustawień głównego/dodatkowego sterownika

- W przypadku układu dwóch sterowników ustawić zdalny sterownik RBC-AMSU51-EN jako główny.
- Zdalny sterownik RBC-AMSU51-EN może zostać ustawiony jako dodatkowy w przypadku układu dwóch sterowników RBC-AMSU51-EN.
- Poniższe funkcje są niedostępne dla dodatkowych zdalnych sterowników: Regulator czasowy harmonogramu / Programator czasowy przypomnienia o wyłączeniu / Tryb nocny / Praca w trybie oszczędności energii / Przywracanie / Praca w trybie oszczędzania / Zużycie energii / Zerowanie danych o zużyciu energii

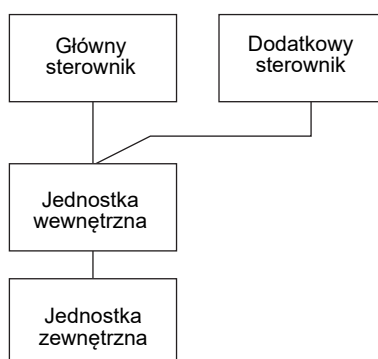


UWAGI

- Niektóre funkcje są niedostępne dla dodatkowych zdalnych sterowników.
- W układzie dwóch sterowników operacja późniejsza zastępuje wcześniejszą.
- Fabryczne ustawienie zdalnego sterownika to „Główny sterownik”.
- Jeśli ustawienia zdalnego sterownika jednostki głównej/podrzędnej nie zostały wprowadzone poprawnie, wyświetlony zostanie kod kontrolny „E01”, „E03” lub „E09”.

7. Język

Wybór języka komunikatów ekranowych.

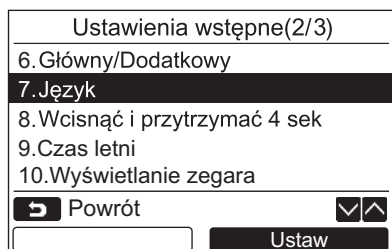


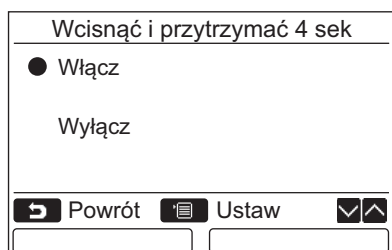
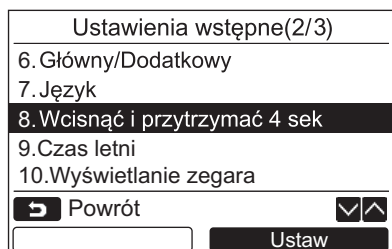
- 1** Wcisnąć przycisk [**↑** **↑**] / [**↓** **↓**] i wybrać „7. Język” na ekranie „Ustawienia wstępne”, następnie wcisnąć przycisk „**Ustaw** **Ustaw**” [**F2** **F2**].
- 2** Wcisnąć przycisk [**↑** **↑**] / [**↓** **↓**], aby wybrać język.
- 3** Wcisnąć przycisk [**☰** **MENU**].
Język komunikatów ekranowych zostanie zmieniony.
→ Fabrycznie ustawiony jest język angielski.






W przypadku RBC-AMSU51-EN pojawiają się poniższe dwa ekrany.









8. Wcisnąć i przytrzymać 4 sek

Ustawianie trybu „Wcisnąć i przytrzymać 4 sek” przycisku [ Włącz / Wyłącz].





1 Wcisnąć przycisk [ ] / [ ] i wybrać „8. Wcisnąć i przytrzymać 4 sek” na ekranie „Ustawienia wstępne”, następnie wcisnąć przycisk „ Ustaw” [F2 F2].






2 Wcisnąć przycisk [ ] / [ ], aby wybrać „Włącz” lub „Wyłącz”.

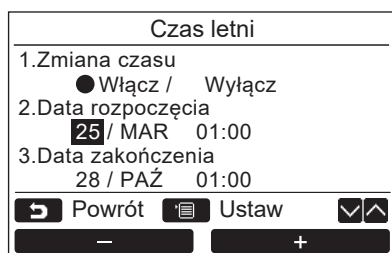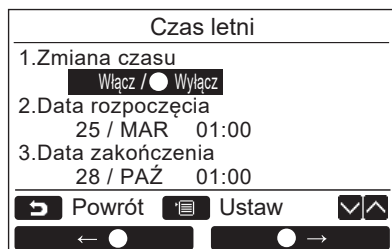

3 Wcisnąć przycisk [ MENU].
 → Jeśli ustawiono „Włącz”, wciśnięcie i przytrzymanie przycisku [ Włącz / Wyłącz] przez 4 sekundy spowoduje włączenie / wyłączenie klimatyzatora.
 → Jeśli ustawiono „Wyłącz”, aby włączyć / wyłączyć klimatyzator, należy wcisnąć przycisk [ Włącz / Wyłącz].


9. Czas letni


Ustawianie czasu letniego (czas letni).






1 Wcisnąć przycisk [ ] / [ ] aby wybrać “9. Czas letni” na ekranie “Ustawienia wstępne”, a następnie wcisnąć przycisk “ Ustaw” [F2 F2].

2 Wcisnąć przycisk [ ] / [ ] aby wybrać “1. Zmiana czasu” na ekranie “Czas letni”.

3 Wcisnąć przycisk “ ●” [F1 F1] aby wybrać “Włącz”.

4 Wcisnąć przycisk [ ] / [ ], aby zmodyfikować datę początkową i datę końcową.

5 Nacisnąć przycisk “ -” [F1 F1] / “ +” [F2 F2], aby ustawić dzień, miesiąc i godzinę.


6 Nacisnąć przycisk [ MENU].
 → Wyświetlacz powróci do ekranu “Ustawienia wstępne”.

UWAGI

- Po aktywacji opcji "Zmiana czasu" i po osiągnięciu daty wskazanej w opcji "Data rozpoczęcia", ustawienie czasu w module sterowania zdalnego zmieni się o 1 godzinę, a po osiągnięciu daty wskazanej parametrem "Data zakończenia", ustawienie godziny powraca do ustawienia pierwotnego.
- Gdy czas realizacji operacji wymienionych poniżej ulegnie zmianie w następstwie przejścia na czas letni, operacja ta rozpocznie się o godzinie nowo obowiązującego czasu.
Włącznik czasowy, ustawienie cichej pracy modułu zewnętrznego, operacja oszczędzania energii
Zaplanowana operacja nie będzie jednak wykonywana w ciągu 1 godziny przed Datą rozpoczęcia.
- Czas realizacji operacji nie będzie zakłócony, nawet jeśli następujące funkcje ustawione przed zmianą czasu zmieniają się po przejściu na czas letni.
Wyłącznik czasowy funkcji przypominania, powrót (oszczędność energii), praca z czujnikiem obecności

10. Wyświetlanie zegara

Wybrać "12-godzinny zegar" i "24-godzinny zegar" w "Normalny tryb wyświetlania" i "Szczegółowy tryb wyświetlania".

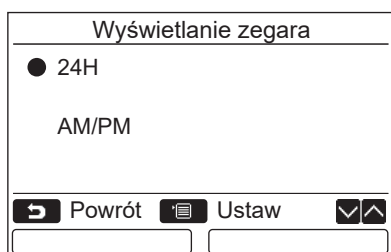

- Wcisnąć przycisk [] / [] aby wybrać "10. Wyświetlanie zegara" na ekranie menu, a następnie nacisnąć przycisk " Ustaw" [F2].
- Wcisnąć przycisk [] / [] aby wybrać opcję "24H" lub "AM/PM" (przed południem/po południu).
24H: 24-godzinny zegar
AM/PM: 12-godzinny zegar
- Nacisnąć przycisk [MENU].
→ Wyświetlacz powróci do ekranu "Ustawienia wstępne".


UWAGI

- Nawet po wybraniu opcji "12-godzinny zegar", na ekranie ustawień zaplanowanego włącznika czasowego itp. wciąż wyświetlana będzie opcja "24-godzinny zegar".

11. Synchronizacja zegara

Można ustawić, czy rok, miesiąc, dzień i godzina mają być synchronizowane ze sterownikiem zarządzania klimatyzacją.

(Ta funkcja jest wdrożona wyłącznie w przypadku odpowiednich sterowników zarządzania klimatyzacją).

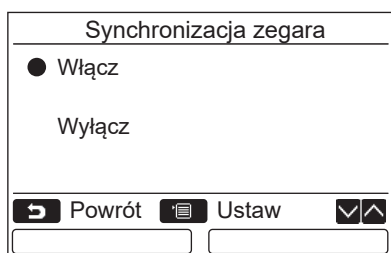







- Naciskać przyciski [] / [], aby wybrać "11. Synchronizacja zegara" na ekranie "Ustawienia wstępne", a następnie nacisnąć przycisk " Ustaw" [F2].
- Naciskać przyciski [] / [], aby wybrać "Włącz" lub "Wyłącz".
- Nacisnąć przycisk [MENU].
→ Wyświetlacz powróci do ekranu "Ustawienia wstępne".

UWAGI

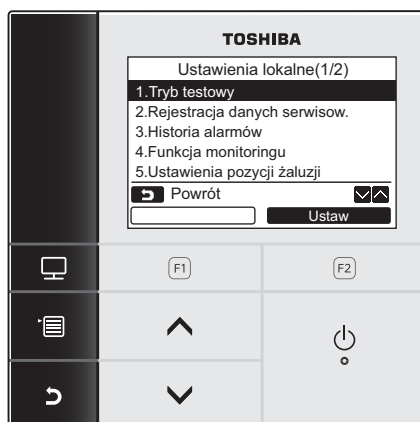"Synchronizacja zegara" jest fabrycznie ustawiona na "Włącz".

Ustawienia lokalne



- 1** Aby wyświetlić ekran menu, wcisnąć przycisk [ MENU].
- 2** Aby wyświetlić „Ustawienia lokalne”, równocześnie wcisnąć i przytrzymać przyciski [ MENU] oraz [ ].
→ Wcisnąć i przytrzymać przyciski przez co najmniej 4 sekund.
- 3** Aby powrócić, wcisnąć przycisk [ ANULUJ].

Pozycja	Funkcje
1. Tryb testowy	Ustawienia przebiegu próbnego po instalacji
2. Rejestracja danych serwisow.	Rejestracja numeru kontaktowego serwisu, nazwy modelu i numeru seryjnego jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.
3. Historia alarmów	Lista danych dla 10 ostatnich alarmów: informacje o kodzie kontrolnym, dacie, godzinie i jednostce
4. Funkcja monitoringu	Monitorowanie temperatury czujnika, prędkości obrotowej sprężarki lub współczynnika
5. Ustawianie pozycji żaluzji	Dopasowanie ustawienia wskaźnika żaluzji do typu jednostki wewnętrznej.
6. Ustawienia trybu harmono.	Pozwala na określenie, czy tryb pracy może zostać wybrany podczas ustawiania regulatora czasowego harmonogramu.
7. Ustawienie kodów DN	Zaawansowane ustawienia, wykorzystujące kod DN
8. Reset danych zużycia energii	Zerowanie danych zużycia energii zapisanych w module zdalnego sterowania.
9. Historia powiadomień	Wyświetlona jest historia powiadomień, zawierająca do 10 ostatnich kodów powiadomień wraz z datą i godziną wystąpienia oraz nazwą urządzenia, którego dotyczy kod.

1. Tryb testowy

Ustawianie przebiegu po zakończeniu instalacji.

Przed włączeniem trybu testowego






- Przed włączeniem zasilania należy wykonać poniższe czynności:
 - 1) Za pomocą 500 V miernika Megger sprawdzić, czy rezystancja pomiędzy listwą zaciskową źródła zasilania a uziemieniem wynosi co najmniej 1 MΩ.
Jeśli rezystancja wynosi mniej niż 1 MΩ, nie włączać jednostki.
 - 2) Sprawdzić, czy wszystkie zawory jednostki zewnętrznej są maksymalnie otwarte.
- Aby zabezpieczyć sprężarkę w momencie włączenia, przed uruchomieniem pozostawić zasilanie włączone na co najmniej 12 godzin.
- Nie należy wymuszać przebiegu próbnego za pomocą stycznika elektromagnetycznego. (Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ zostaje wyłączone urządzenie zabezpieczające.)
- Przed próbnym uruchomieniem należy zdjąć folię zabezpieczającą zdalny sterownik podczas transportu.

Włączanie trybu testowego



Procedura obsługi jest opisana w Instrukcji obsługi. Jeśli temperatura w pomieszczeniu wzrośnie / spadnie do poziomu wystarczającego, aby spowodować wyłączenie termostatu, możliwe będzie wymuszenie trybu testowego w sposób opisany poniżej. Aby nie dopuścić do cyklicznego uruchamiania, wymuszone uruchomienie próbne kończy się po upływie 60 minut, po czym jednostka powraca do normalnego trybu działania.

PRZESTROGA

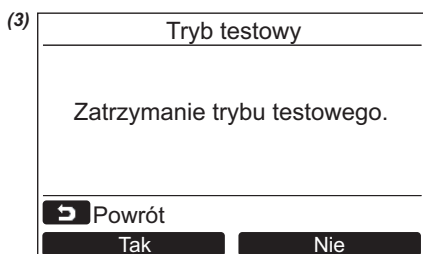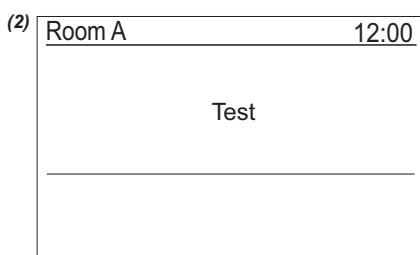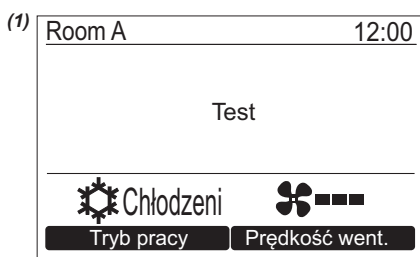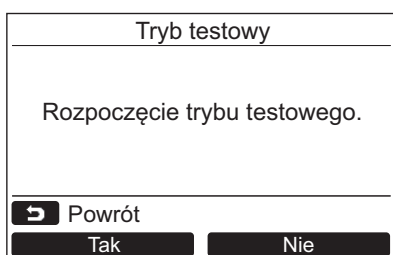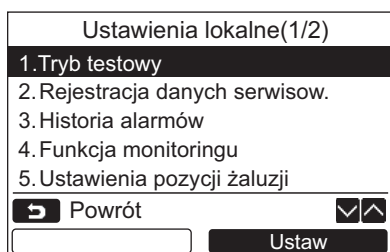Nie używać wymuszonego trybu testowego do celów innych niż tryb testowy, ponieważ operacja ta stanowi duże obciążenie dla urządzeń.



1 Wcisnąć przycisk [] / [] i wybrać „1. Tryb testowy” na ekranie „Ustawienia lokalne”, następnie wcisnąć przycisk „ Ustaw” [F2 F2].

→ Wciśnięcie przycisku „ Tak” [F1 F1] spowoduje ustawienie trybu testowego i ponowne wyświetlenie ekranu ustawień zewnętrznych.
Dwukrotnie wcisnąć przycisk [ ANULUJ], aby wyświetlić ekran (2).

2 Wcisnąć przycisk [Włącz / Wyłącz], aby włączyć tryb testowy. Zostanie wyświetlony ekran (1) pokazany z lewej strony. (Ekran (2) jest wyświetlany w przypadku zatrzymania przebiegu.)


→ Tryb testowy należy włączać w trybie „Chłodzeni” lub „Grzanie”.

→ W trybie testowym nie jest możliwa regulacja temperatury.

→ Kody kontrolne są normalnie wyświetlane.

3 Po zakończeniu testu wcisnąć przycisk [] / [] i wybrać „1. Tryb testowy” na ekranie „Ustawienia lokalne”, następnie wcisnąć przycisk „ Ustaw” [F2 F2].


Zostanie wyświetlony ekran (3).

→ Wciśnięcie przycisku „ Tak” [F1 F1] spowoduje wyłączenie ekranu trybu testowego i powrót do normalnego trybu pracy.


UWAGI

Po upływie 60 minut tryb testowy jest przerywany, a ekran jest ponownie przełączany w normalny / szczegółowy tryb wyświetlania.

Włączanie monitorowania serwisowego za pomocą przycisku [MONITORUJ] w trybie testowym

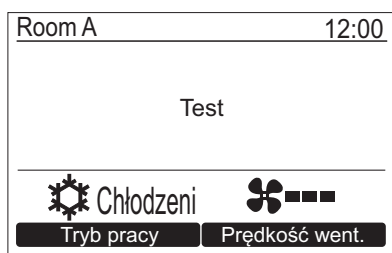

Wcisnąć przycisk [MONITORUJ]

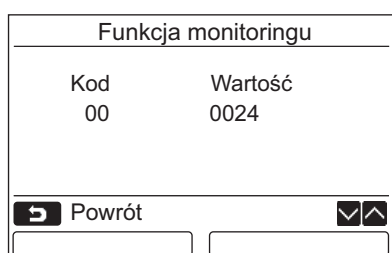

Szczegółowy opis zawarto w „4. Funkcja monitoringu” (na stronie 28).

W przypadku sterowania grupowego, przed wyświetleniem ekranu monitorowania należy na ekranie wyboru jednostek wybrać jednostkę, która ma być monitorowana.

2. Rejestracja danych serwisow.

Rejestrowanie numeru kontaktowego serwisu, nazwy modelu i numeru seryjnego jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

- W przypadku zewnętrznych jednostek komercyjnych typu Light należy ręcznie wpisać dane. Dane wewnętrznych jednostek komercyjnych typu Light, jednostek wewnętrznych VRF oraz jednostek zewnętrznych VRF są wczytywane automatycznie. Wczytywanie automatyczne jest niedostępne dla niektórych modeli. W takim przypadku należy ręcznie wpisać dane.
- Wpisać numer kontaktowy serwisu wyświetlany w „2. Dane serwisowe” części „15. Informacja” na ekranie menu.
- Wpisać nazwę modelu oraz numer seryjny wyświetlane w „1. Dane urządzeń” części „15. Informacja” na ekranie menu.

Ręczne wprowadzanie danych

- 1 Wcisnąć przycisk [] / [] i wybrać „2. Rejestracja danych serwisow.” na ekranie ustawień zewnętrznych.
- 2 Wcisnąć przycisk „ Ustaw” [F2 F2].
→ Pojawi się ekran wprowadzania danych.
- 3 Za pomocą przycisków „ ” [F1 F1] / „ ” [F2 F2] i [] / [] wpisać dane.

Pozycja	Funkcje
1. Nr kontaktowy serwisu	Wpisać numer kontaktowy serwisu.
2. Model CDU	Wpisać / wyzerować nazwę modelu jednostki zewnętrznej.
3. Nr seryjny CDU	Wpisać / wyzerować numer seryjny jednostki zewnętrznej.
4. Model IDU	Wpisać / wyzerować nazwę modelu jednostki wewnętrznej.
5. Nr seryjny IDU	Wpisać / wyzerować numer seryjny jednostki wewnętrznej.

Wpisywanie numeru kontaktowego serwisu


- 1 Wcisnąć przycisk [] / [] i wybrać „1. Nr kontaktowy serwisu”, następnie wcisnąć przycisk „ Ustaw” [F2 F2].
- 2 Zaznaczyć kursorem znak (zostanie podświetlony) za pomocą przycisku „ ” [F1 F1] / „ ” [F2 F2], następnie wpisać numer kontaktowy za pomocą przycisku [] / [].
- 3 Wcisnąć przycisk [MENU].

Wpisywanie nazwy modelu i numeru seryjnego

W przypadku komercyjnej jednostki zewnętrznej typu Light, nazwę modelu i numer seryjny należy wpisać ręcznie. W przypadku komercyjnej jednostki wewnętrznej typu Light, jednostki wewnętrznej VRF (poza jednostkami o wysokiej wydajności wydmuchowej oraz jednostkami dostosowanymi do przewodów wentylacyjnych) oraz jednostki zewnętrznej VRF, dane są wczytywane automatycznie. Po wymianie płytki drukowanej na płycie serwisowej należy ręcznie wpisać nazwę modelu i numer seryjny (chyba że dane te zostały wpisane ręcznie przed wymianą płytki).

Produkt	Wskazanie nazwy modelu oraz numeru seryjnego
Komercyjna jednostka wewnętrzna typu Light	Dane są automatycznie wczytywane z jednostki wewnętrznej, a następnie wyświetlane.
Jednostka wewnętrzna VRF	Dane są automatycznie wczytywane z jednostki wewnętrznej, a następnie wyświetlane. W przypadku jednostek wewnętrznych o wysokiej wydajności wydmuchowej oraz jednostek dostosowanych do przewodów wentylacyjnych dane należy wpisać ręcznie.
Jednostka zewnętrzna VRF	Dane są automatycznie wczytywane z jednostki zewnętrznej, a następnie wyświetlane.
Komercyjna jednostka zewnętrzna typu Light	Wpisać dane ręcznie za pomocą zdalnego sterownika.
Płytki drukowana serwisowa	Wpisać dane ręcznie za pomocą zdalnego sterownika.

<Schemat blokowy typowego procesu>

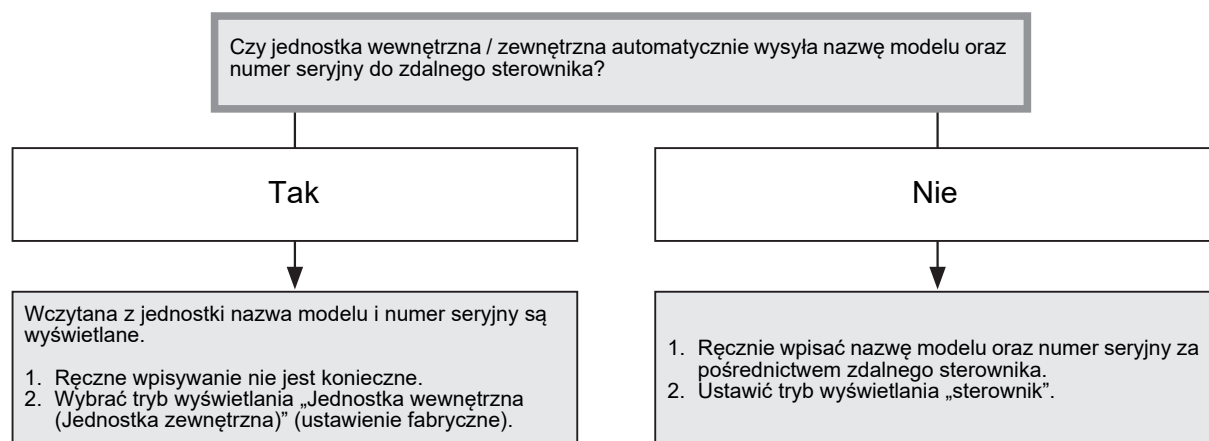

Ręczne wpisywanie nazwy modelu i numeru seryjnego



Rejestracja danych serwisow.	
1.Nr kontaktowy serwisu	
2.Model CDU	
3.Nr seryjny CDU	
4.Model IDU	
5.Nr seryjny IDU	
Powrót	
<input type="text"/>	<input type="button" value="Ustaw"/>

1 Wcisnąć przycisk [] / [] i wybrać „2. Model CDU” na ekranie „Rejestracja danych serwisow.”, następnie wcisnąć przycisk „ Ustaw” [F2].



→Wybrać „3. Nr seryjny CDU”, aby wpisać numer seryjny jednostki zewnętrznej.

→Wybrać „4. Model IDU”, aby wpisać nazwę modelu jednostki wewnętrznej.

→Wybrać „5. Nr seryjny IDU”, aby wpisać numer seryjny jednostki wewnętrznej.

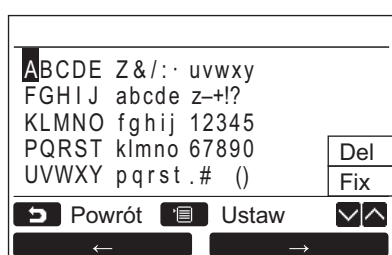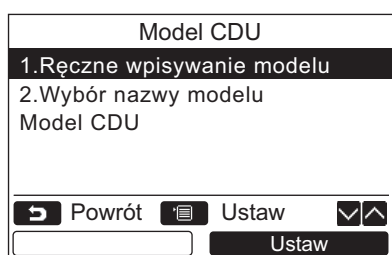

Wybieranie nazwy modelu i numeru seryjnego

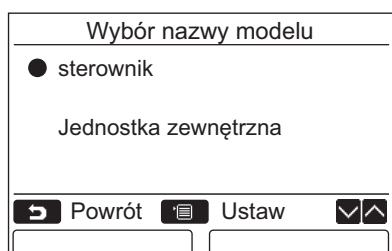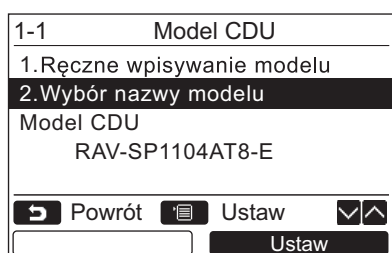

2 Wcisnąć przycisk [] / [] i wybrać „1. Ręczne wpisywanie modelu” na ekranie „Model CDU”, następnie wcisnąć przycisk „ Ustaw” [F2 F2].

- Wybrać „1. Ręczne wpisywanie nr seryjn.” w „3. Nr seryjny CDU”, aby wpisać numer seryjny jednostki zewnętrznej.
- Wybrać „1. Ręczne wpisywanie modelu” w „4. Model IDU”, aby wpisać nazwę modelu jednostki wewnętrznej.
- Wybrać „1. Ręczne wpisywanie nr seryjn.” w „5. Nr seryjny IDU”, aby wpisać numer seryjny jednostki wewnętrznej.

3 Wpisać nazwę modelu jednostki zewnętrznej.

- Instrukcje wpisywania nazwy modelu oraz numeru seryjnego zawarto na stronie na stronie 13.

4 Aby wyświetlić ręcznie wprowadzone dane, wybrać tryb wyświetlania „sterownik” dla nazwy modelu lub numeru seryjnego. (Zob. na stronie 13.)

1 Wcisnąć przycisk [] / [] i wybrać „2. Wybór nazwy modelu” na ekranie „Model CDU”, następnie wcisnąć przycisk „ Ustaw” [F2 F2].

- Aby wybrać numer seryjny jednostki zewnętrznej, wybrać „2. Wybór nr seryjnego” w „3. Nr seryjny CDU”.
- Aby wybrać nazwę modelu jednostki wewnętrznej, wybrać „2. Wybór nazwy modelu” w „4. Model IDU”.
- Aby wybrać numer seryjny jednostki wewnętrznej, wybrać „2. Wybór nr seryjnego” w „5. Nr seryjny IDU”.

2 Wcisnąć przycisk [] / [], aby wybrać „sterownik” lub „Jednostka zewnętrzna”.


- Jeśli wybrano „Jednostka zewnętrzna” lub „Jednostka wewnętrzna”, wyświetlana jest nazwa modelu lub numer seryjny wczytane z jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej.
- Jeśli wybrano „sterownik”, wyświetlana jest ręcznie wpisana nazwa modelu lub numer seryjny.
- Ustawienie fabryczne to „Jednostka zewnętrzna” lub „Jednostka wewnętrzna”.

3 Wcisnąć przycisk [MENU].

- Zostanie ponownie wyświetlony ekran „Model CDU”.


Sprawdzanie nazwy modelu lub numeru seryjnego

Wyświetlana jest nazwa modelu lub numer seryjny ustawione dla ekranu nazwy modelu Zewnętrznego (Wewnętrznego) lub numeru seryjnego Jednostki zewnętrznej (Jednostki wewnętrznej).

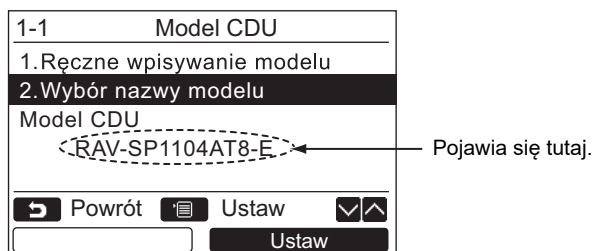

3. Historia alarmów

Wyświetlana jest lista danych dla 10 ostatnich alarmów: informacje o kodzie kontrolnym, dacie, godzinie i jednostce.

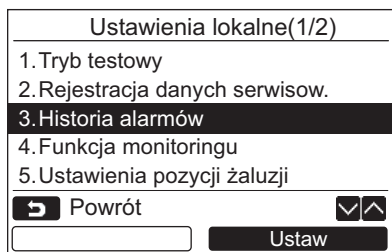

Historia alarmów				
	Unit	Code	Date	Time
1.	1-2	E04	31/12/2021	12:25
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-


At the bottom are buttons: Powrót and Zeruj.

- 1 Wcisnąć przycisk [] / [] i wybrać „3. Historia alarmów” na ekranie „Ustawienia lokalne”, następnie wcisnąć przycisk „ Ustaw” [F2].

Wyświetlana jest lista ostatnich 10 alarmów.

- * W celu nagrywania bieżących danych usuwane są najstarsze wpisy.
- W przypadku powtórnego alarmu wyświetlana jest data i godzina pierwszego wystąpienia kodu kontrolnego.

Usuwanie historii alarmów

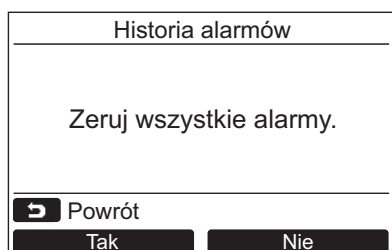

- 1 Wcisnąć przycisk „ Zeruj” [F2] na ekranie z listą alarmów.

- 2 Wcisnąć przycisk „ Tak” [F1] na ekranie potwierdzenia.

- W przypadku układu dwóch zdalnych sterowników historię alarmów należy usuwać dla każdego sterownika osobno.

4. Funkcja monitoringu


Dostępna jest funkcja monitorowania temperatury zmierzonej przez czujnik lub stanu roboczego jednostki wewnętrznej, jednostki zewnętrznej lub zdalnego sterownika.

Funkcja monitoringu	
Kod	Wartość
00	0024
<input type="button" value="↩ Powrót"/> <input type="button" value="✓"/> <input type="button" value="⬆"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>

- 1 Wcisnąć przycisk [] / [] i wybrać „4. Funkcja monitoringu” na ekranie „Ustawienia lokalne”, następnie wcisnąć przycisk „ Ustaw” [F2].
→Wcisnąć przycisk [] / [], aby wybrać kod sprawdzania danych.
- 2 Informacje na temat kodu kontrolnego i danych zawarto w podręczniku serwisowym oraz instrukcji instalacyjnej dołączonej do jednostki zewnętrznej lub jednostki wewnętrznej.
- 3 Wcisnąć przycisk [ANULUJ], aby powrócić do ekranu „Ustawienia lokalne”.

5. Ustawianie pozycji żaluzji

Ustawienie wskaźnika żaluzji można zmienić.

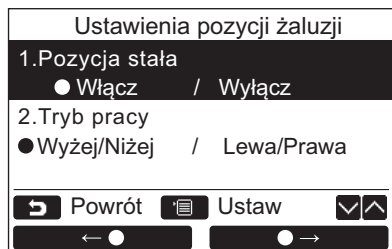

1 Nacisnąć przycisk [], aby wybrać „5. Ustawianie pozycji żaluzji”, następnie nacisnąć przycisk „ Ustaw” [F2 F2].

→W przypadku modeli bez możliwości ustawiania kierunku nadmuchu wyświetlany jest komunikat „Niewykonalne”.

→Przy wybranej pozycji wyświetlany jest symbol .

2 Nacisnąć przycisk [], aby wybrać opcję na ekranie „Pozycja stała”. Zaznaczoną opcję można ustawić.

→Przesunąć za pomocą przycisku

„ ←•” [F1 F1] / „ →” [F2 F2], żeby wprowadzić ustawienie.

3 Po ustawieniu wszystkich opcji nacisnąć przycisk „MENU” [MENU], żeby potwierdzić zmiany.

Zmiana symbolu pozycji kłapy po anulowaniu wachlowania w [Pozycja stała].

→Jeśli wybrano „Włącz”, anulowanie wachlowania spowoduje zatrzymanie żaluzji i wyświetlenie symbolu pokazanego z prawej strony.

(Ustawienie fabryczne)

→Jeśli wybrano „Wyłącz”, anulowanie wachlowania spowoduje ustawienie w pozycji zatrzymania i wyświetlenie symbolu pokazanego z prawej strony.



Zmiana symbolu kierunku pracy żaluzji w [Tryb pracy].

→Jeśli wybrano „Wyżej/Niżej”, wyświetlany będzie symbol kierunku pracy żaluzji pokazany z prawej strony.

(Ustawienie fabryczne)


→Jeśli wybrano „Lewa/Prawa”, wyświetlany będzie symbol kierunku pracy żaluzji pokazany z prawej strony.

Opcja jest dostępna w modelach, których żaluzje mogą być poruszane w prawo i lewo.



6. Ustawienia trybu harmono.

Ustawianie trybu pracy w trybie ustawiania trybu pracy timera.

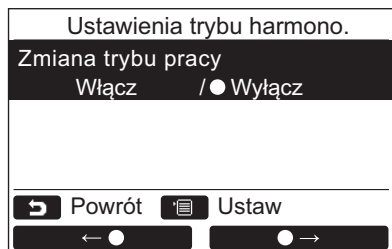

1 Nacisnąć przycisk [^] / [v], aby wybrać „6. Ustawienia trybu harmono.”, następnie nacisnąć przycisk „ Ustaw” [F2].

→ Przesunąć za pomocą przycisku „ ” [F1] / „ >img alt="right arrow"/> ” [F2], żeby wprowadzić ustawienie. Przy wybranej pozycji wyświetlany jest symbol .

2 Nacisnąć przycisk „MENU”, żeby potwierdzić zmianę i wrócić do ekranu „Ustawienia lokalne”. Nacisnąć przycisk „ANULUJ”, żeby wrócić do ekranu „Ustawienia lokalne” bez potwierdzania zmiany.

7. Ustawienia kodów DN

Konfiguracja zaawansowana klimatyzatora.

Ustawienia należy wprowadzać kiedy jednostka wewnętrzna jest zatrzymana. (Przed przystąpieniem do konfiguracji wyłączyć klimatyzator.)

1 Wcisnąć przycisk [] / [] i wybrać „7. Ustawienia kodów DN” na ekranie „Ustawienia lokalne”, następnie wcisnąć przycisk „ Ustaw” [F2].

→ Naciskać przyciski [] / [], aby wybrać jednostkę wewnętrzną lub jednostkę zewnętrzną, a następnie nacisnąć przycisk „ Ustaw” [F2].

→ Wentylator i żaluzja jednostki wewnętrznej pracują. W przypadku sterowania grupowego, wentylator i żaluzja wybranej jednostki wewnętrznej pracują.

→ Ustawić kursor na „Kod Wartość” za pomocą przycisku „ <” [F1], a następnie ustawić „Kod (DN)” przyciskami [] / [].

→ Ustawić kursor na „Wartość” za pomocą przycisku „ >” [F2], a następnie ustawić „Wartość” przyciskami [] / [].

2 Szczegółowe informacje na temat kodu DN oraz dane zawarto w instrukcji instalacyjnej dołączonej do jednostki wewnętrznej oraz w podręczniku serwisowym.

3 Nacisnąć przycisk [MENU], żeby ustawić inny kod (DN) i dane. Kiedy na ekranie pojawi się komunikat „Kontynuować?”, wcisnąć przycisk „ Tak” [F1].

4 Wcisnąć przycisk „ Nie” [F2], aby zakończyć konfigurację. Na ekranie na chwilę pojawi się „ Ustawienie”, a następnie zostanie przywrócony ekran „Ustawienia lokalne”.

→ W przypadku sterowania grupowego wciśnięcie przycisku „ Nie” [F2] spowoduje wyświetlenie ekranu wyboru jednostki. Wcisnąć przycisk [ANULUJ] na ekranie wyboru jednostki, aby zakończyć konfigurację. Na ekranie na chwilę pojawi się „ Ustawienie”, a następnie zostanie przywrócony ekran „Ustawienia lokalne”.

UWAGI

- Poniższe zmiany są ustawieniami wprowadzanymi przez monterów i serwisantów. Nieprawidłowa konfiguracja może skutkować takimi problemami jak np. utrata funkcjonalności produktu.
- W przypadku jednostek wewnętrznych, które nie obsługują poniższych funkcji, następujące ustawienia kodów DN mogą być niedostępne.
- Nie należy wykonywać podłączenia jednostki głównej/podrzędnej dla zdalnego sterownika, który nie obsługuje poniższych funkcji.
- Pracę z podłączonym system sterowania klimatyzacją, który nie obsługuje poniższych funkcji, opisano w rozdziale „Zmiana temperatury” w instrukcji użytkownika.

DN	Pozycja	Opis	Ustawienie fabryczne
77	Ustawienie podwójnej nastawy	0000: normalne automatyczne 0002: podwójne automatyczne	0000

8. Reset danych zużycia energii

Dane dotyczące zużycia energii zapisane w module zdalnego sterowania mogą zostać wyzerowane.

1 Nacisnąć przycisk [] / [], aby wybrać „8. Reset danych zużycia energii” na ekranie „Ustawienia lokalne”, a następnie wcisnąć przycisk „ Ustaw” [F2 F2] .

2 Aby wyzerować dane zużycia energii, należy wcisnąć przycisk „ Tak” [F1 F1].
→Dane zostają zresetowane, a wyświetlacz powróci do ekranu „Ustawienia wstępne”.

9. Historia powiadomień

Wyświetlana jest lista danych dla 10 ostatnich powiadomień: informacje o kodzie kontrolnym, dacie, godzinie i jednostce

1 Naciskać przyciski [] / [], aby wybrać “9. Historia powiadomień” na ekranie “Ustawienia lokalne”, a następnie nacisnąć przycisk “ Ustaw” [F2 F2].

Wyświetlana jest lista danych ostatnich 10 powiadomień.

* W celu nagrywania bieżących danych usuwane są najstarsze wpisy.

→W przypadku powtórnego powiadomienia wyświetlana jest data i godzina pierwszego wystąpienia kodu kontrolnego.

	Unit	Code	Date	Time
1.	1-2	101	31/12/2021	12:25
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Usuwanie historii powiadomień

1 Wcisnąć przycisk “ Zeruj” [F2 F2] na ekranie z historią powiadomień.

2 Wcisnąć przycisk „ Tak” [F1 F1] na ekranie potwierdzenia.

→W przypadku układu dwóch zdalnych sterowników, historię powiadomień należy usuwać dla każdego sterownika osobno.

Toshiba Carrier Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN